

Здание блока механической очистки

Станция дозирования коагулянта 4.С1

Здание блока усреднения


ШУ АН11  
Блок усреднения  
192.168.1.110-4840

Усреднители (2.Е1.1 и 2.Е1.2)

Здание блока биологической очистки

ШУ АН13  
Блок биологической  
очистки  
192.168.1.130

Емк. очищенной воды 6.Е1  
(6.НС1.1 и 6.НС1.2)

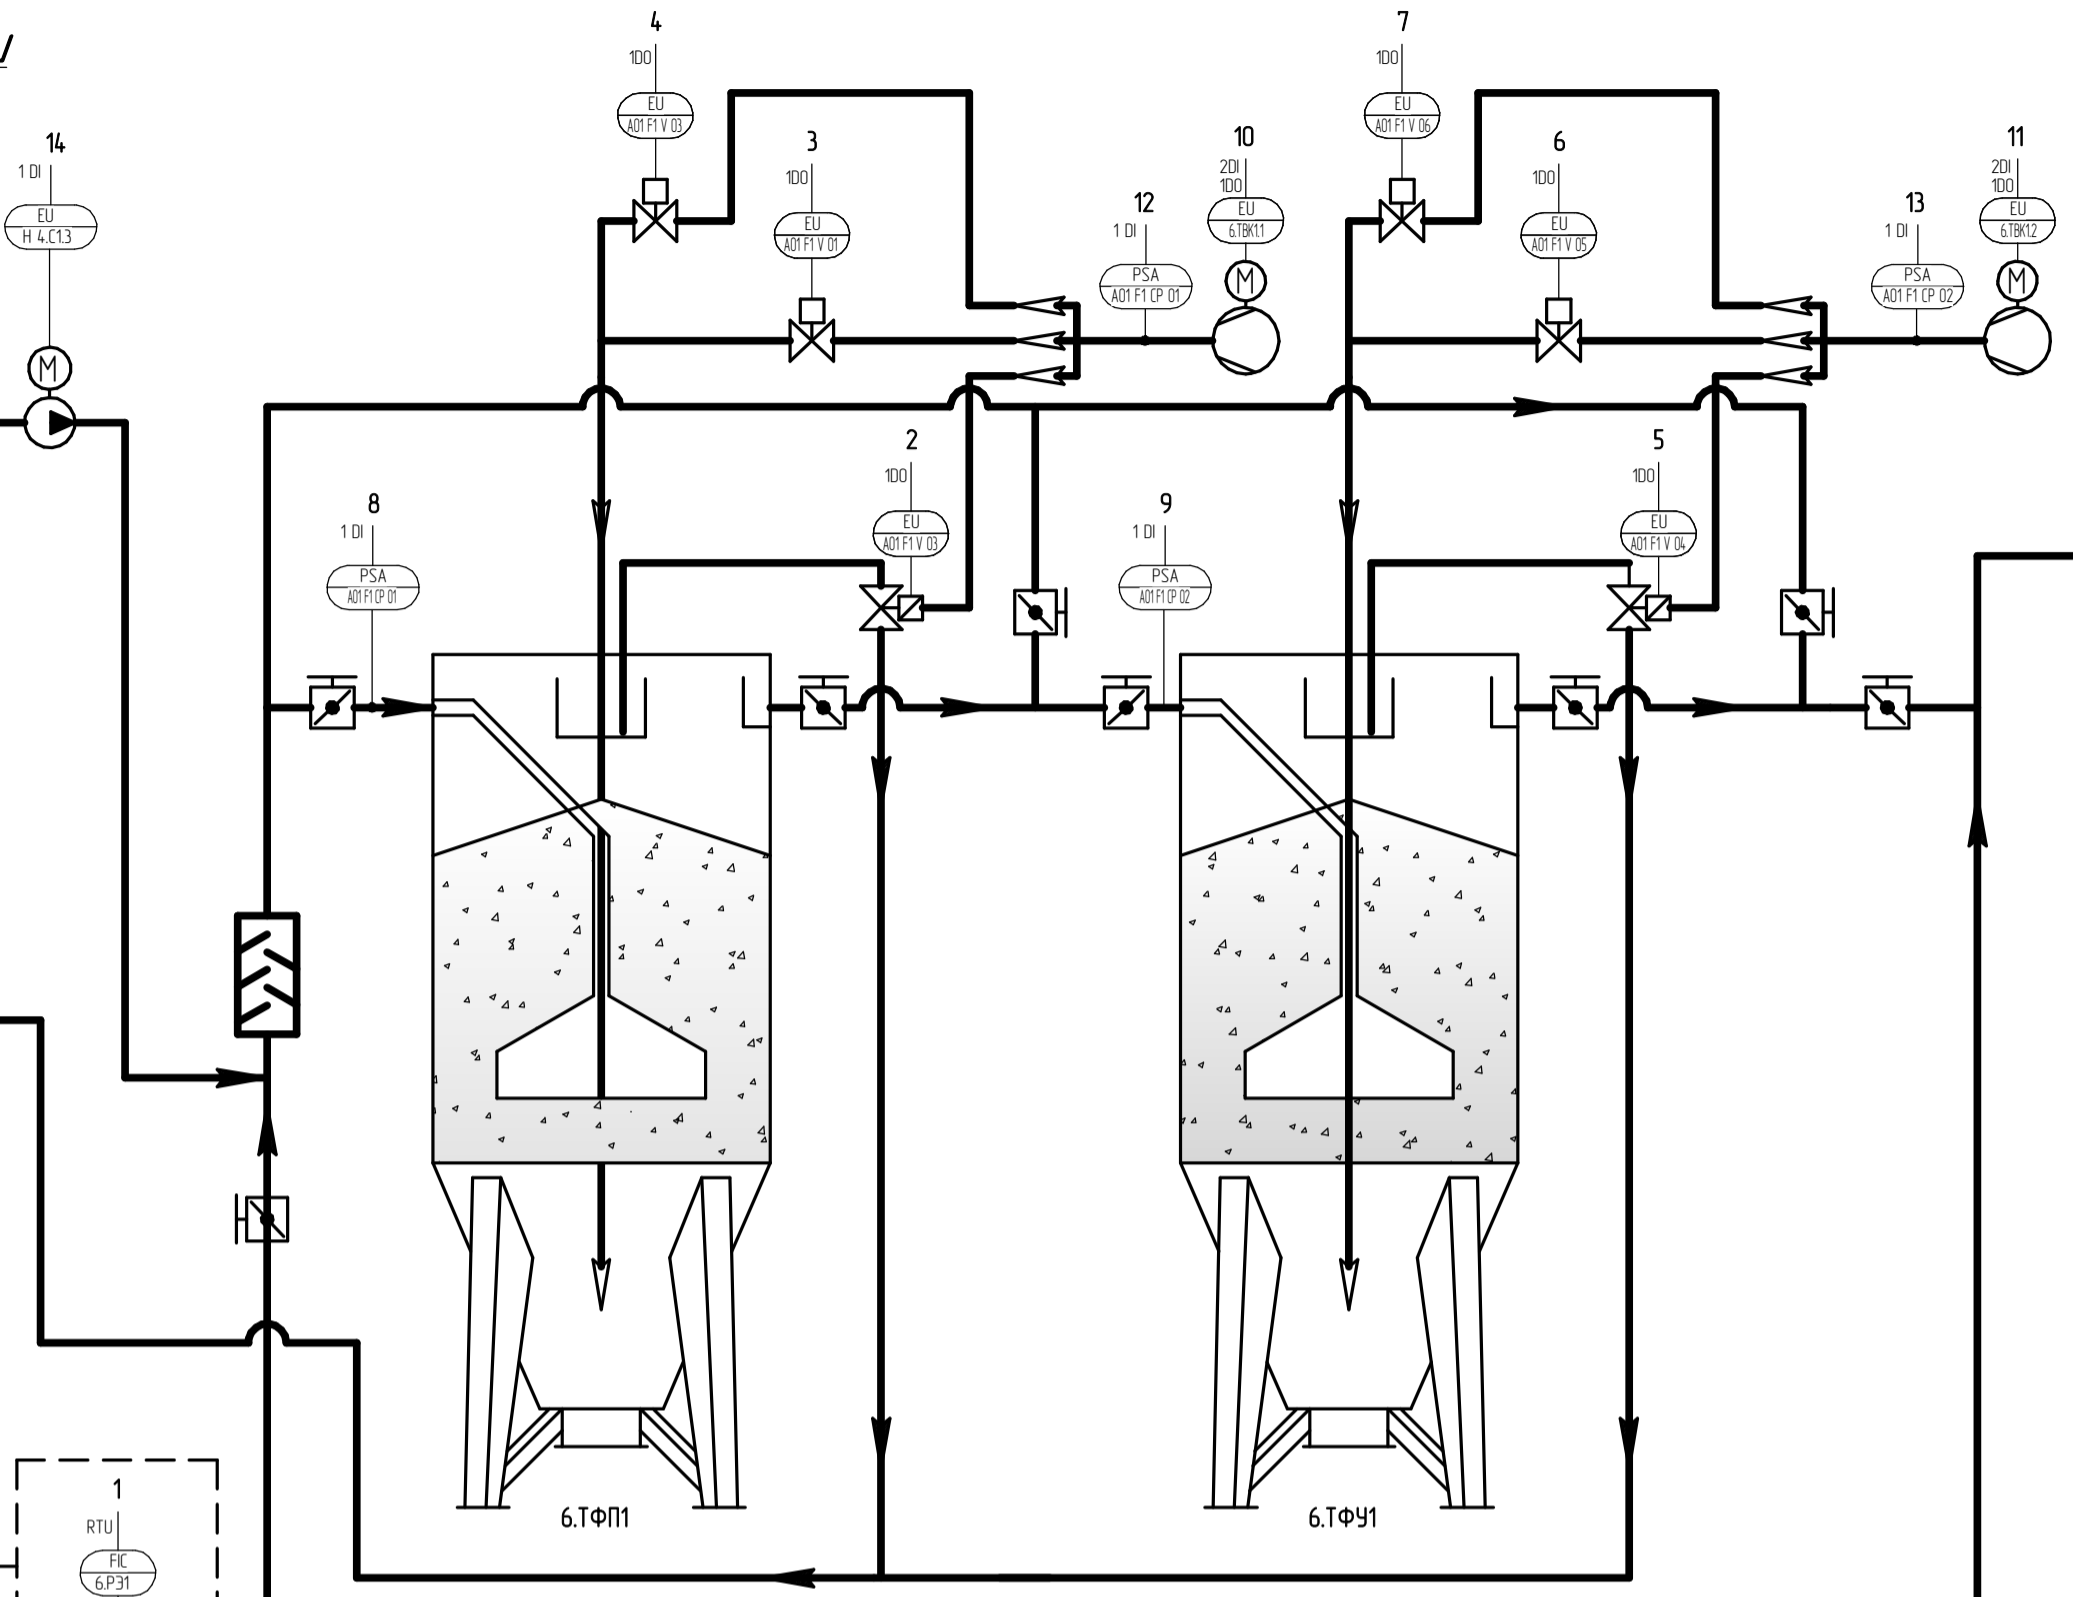

RTU  
6.Е1

- 1 Контроль RTU
- 2 управление
- 3 управление
- 4 управление
- 5 управление
- 6 управление
- 7 управление
- 8 Контроль (4-20 мА)
- 9 Контроль (4-20 мА)
- 10 Контроль
- 11 Контроль
- 12 Контроль
- 13 Контроль
- 14 Контроль

Приборы в шкафу	Сигналы	Соединения	
		Общее кол. каналов	Кол. свобод. каналов
МВ210-204	DI (20)	10	10
	Ethernet (2)	2	0
МВ210-101	AI (8)	2	6
	Ethernet (2)	2	0
МВ210-403	DO (24)	9	15
	Ethernet (2)	1	1
СПК107	RS-485-1	1	-
	RS-485-2	0	-
	RS-485-3	0	-
	Ethernet (1)	1	0
АРМ 192.168.140	Ethernet		

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № докл. Подп. и дата.



